RHP 800 - 1300 - 1500 U

komfovent®

DISASSEMBLY & RECYCLING / IŠARDYMAS IR PERDIRBIMAS / DEMONTAGE & RECYCLING / РАЗБОРКА И УТИЛИЗАЦИЯ

1. Metals / Metalai / Metalle / Металы
2. Not recyclable materials / Neperdirbamos medžiagos / Nicht recyclebare Materialien / Неперерабатываемые материалы
3. Electrical & electronic equipment / Elektros ir elektroninė įranga / Elektrische & elektronische Komponenten / Электрическое и электронное оборудование
4. Plastic and rubber / Plastikas ir guma / Kunststoff & Gummi / Пластик и резина

The ventilation unit must be switched off before starting disassembly.
Electrical power lines should be disconnected by qualified electrician.

Darbus atlikite tik įrenginį sustabdę ir atjungę nuo ortakių sistemos.
Įrenginio atjungimą nuo elektros tinklo gali atlikti tik kvalifikuotas elektrikas.

Das Lüftungsgerät ist vor Beginn der Demontage stromlos zu schalten.
Stromführende Anschlussleitungen sind von Elektrofachkräften zu entfernen.
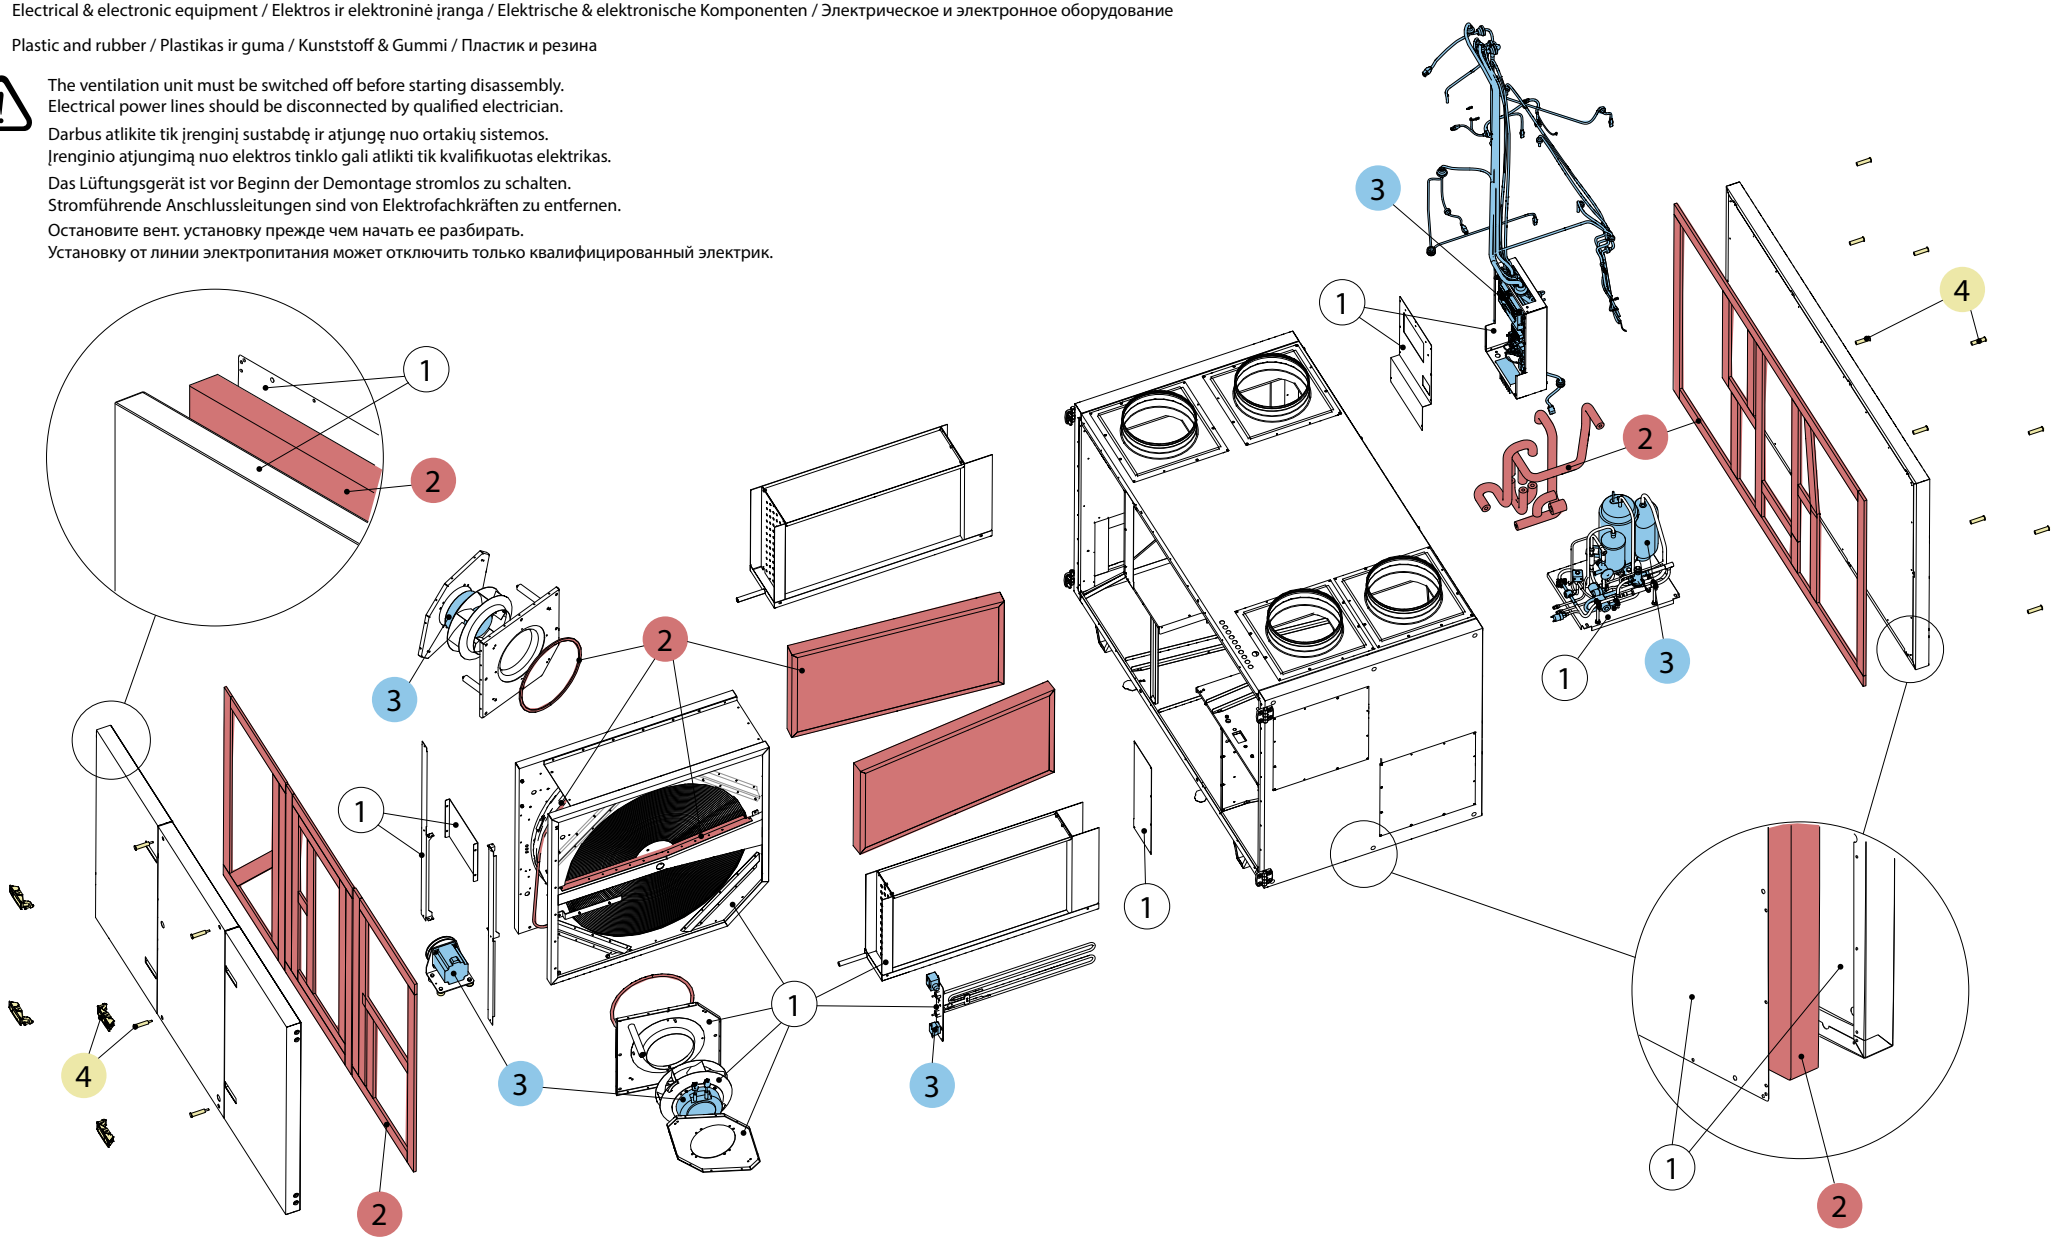
Остановите вент. установку прежде чем начать ее разбирать.
Установку от линии электропитания может отключить только квалифицированный электрик.